

Aixe sur Vienne	●
Beynac	●
Boisseuil	●
Bosmiel l'Aiguille	●
Burgnac	●
Bussière Galant	●
Chaillac sur Vienne	●
Châlus	●
Cognac la Forêt	●
Condat sur Vienne	●
Coussac Bonneval	●
Feytiat	●
Flavignac	●
Glandon	●
Glanges	●
Gorre	●
Isle	●
Journac	●
La Chapelle Monbrandeix	●
La Meyze	●
La Porcherie	●
La Roche l'Abeille	●
Ladignac le Long	●
Lavignac	●
Le Vigen	●
Les Cars	●
Magnac Bourg	●
Marval	●
Meilhac	●
Meuzac	●
Oradour sur Glane	●
Pageas	●
Panazol	●
Pensol	●
Pierre Buffière	●
Rilhac Lastours	●
Royères	●
Saint Auvent	●
Saint Brice sur Vienne	●
Saint Cyr	●
Sainte Marie de Vaux	●
Saint Genest sur Roselle	●
Saint Germain les Belles	●
Saint Hilaire Bonneval	●
Saint Jean Ligoure	●
Saint Just le Martel	●
Saint Laurent sur Gorre	●
Saint Martin de Jussac	●
Saint Martin le Vieux	●
Saint Mathieu	●
Saint Priest Ligoure	●
Saint Priest sous Aixe	●
Saint Victurnien	●
Saint Vitte sur Briance	●
Saint Yrieix la Perche	●
Saint Yrieix sous Aixe	●
Séreilhac	●
Solignac	●
Verneuil sur Vienne	●




28 ouvrages de prélèvement  
28 stations de production



4 855 645 M<sup>3</sup> produits  
985 835 M<sup>3</sup> importés  
109 390 M<sup>3</sup> exportés




123 ouvrages de stockage  
37 100 M<sup>3</sup> de stockage  
5 732 090 M<sup>3</sup> distribués



53 stations de surpression  
3 303,21 KM de réseau  
54 292 branchements dont 344 neufs



243 fuites sur conduites réparées  
218 fuites sur branchements réparées



99,8% des analyses bactériologiques conformes  
98,6% des analyses physico-chimiques conformes



83,39% de rendement de réseau  
0,8 M<sup>3</sup>/KM/JOUR d'Indice linéaire de perte




4 674 611 M<sup>3</sup> consommés



Prix de l'eau : 2,5691 € TTC / m<sup>3</sup>  
au 01/01/2025 pour une facture de 120 m<sup>3</sup>



## Nombre d'abonnés

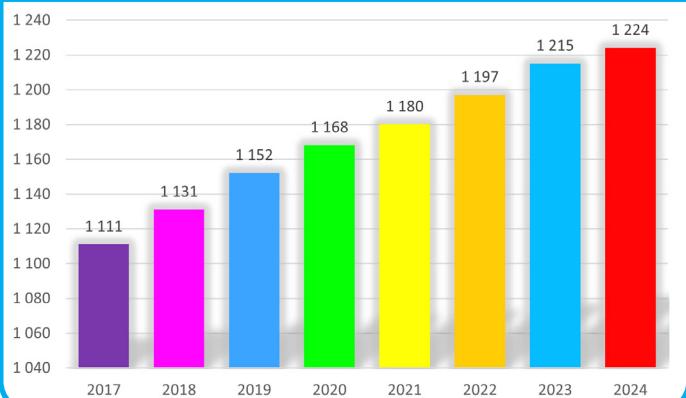

## Volumes consommés



2,21 habitants par abonné


## Nombre d'usagers par catégorie



1  
Agricoles



26  
Communaux



2  
Industriels



1194  
Domestiques



1  
Collectifs

## Les interventions sur le réseau

- Linéaire inspecté dans le cadre de la recherche de fuites (ml) : 2 200 ml
- Nombre de casses/fuites réparées sur conduites : 3
- Nombre de casses/fuites réparées sur branchements : 4
- Nombre de branchements neufs : 12
- Linéaire de canalisations posé (ml) :
- Linéaire de canalisations abandonné (ml) :
- Nombre de branchements repris :

## Le réseau (ml)

Acier :	0
Fonte :	16 053,52
Inconnu :	347,78
Polyéthylène :	225,46
PVC :	54 893,53
<b>TOTAL :</b>	<b>71 520,29</b>

17,11 abonné par km

## Les travaux réalisés en 2024



# La qualité de l'eau potable en 2024

## QUELLE EAU BUVÉZ-VOUS ?



### ZONE DE DISTRIBUTION : LANAUD

Conclusion sanitaire		Indicateur global de qualité	
2024	Eau de bonne qualité	A	A : Eau de bonne qualité B : Eau de qualité convenable C : Eau de qualité insuffisante D : Eau de mauvaise qualité
Indicateur 2023 : A			

Origine et gestion de l'eau		PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU	
Votre réseau est alimenté par un captage : LA VIENNE - LANAUD. L'eau est d'origine superficielle.  Elle fait l'objet d'un traitement.  Votre réseau alimente de façon permanente 26243 personnes sur 9 communes. Le responsable des installations est : « SMAEP VIENNE-BRIANCE-GORRE ».  Pour plus de renseignements, veuillez contacter « SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES » qui assure l'exploitation du réseau.		<b>BACTÉRIOLOGIE</b> A Bonne qualité  Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.  <b>NITRATES</b> A Bonne qualité  Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.  <b>PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS</b> A Bonne qualité  Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.	
<b>Quelques conseils</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>FLUOR</b> </li> <li>Lorsque la concentration en fluor dans l'eau est faible, un apport complémentaire en fluor peut être recommandé pour la prévention de la carie dentaire. Demandez conseil à votre médecin ou votre dentiste.</li> <li><b>SAVEUR-COULEUR</b> </li> <li>Signalez à votre distributeur d'eau (coordonnées sur la facture) les changements de saveur ou de couleur de l'eau distribuée.</li> <li><b>PLOMB</b> </li> <li>Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.</li> <li><b>RÉSEAU PRIVÉ</b> </li> <li>Pour éviter tout risque de contamination, il ne doit jamais y avoir de connexion entre les canalisations d'eau d'un puits ou d'un récupérateur d'eau pluviale et celles du réseau public.</li> </ul>		<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DURETÉ</b>  Eau douce  Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.</li> <li>Nombre de prélèvements : 12 Conformité : 100 % Valeur moyenne : 9,23 °f Valeur maxi : 10 °f</li> </ul>	

Pour aller plus loin	
	Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : <a href="http://www.eaupotable.sante.gouv.fr">www.eaupotable.sante.gouv.fr</a>

Édité le 26/03/2025

UDI 087000587

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

ARS Nouvelle-Aquitaine - 24 Rue Donzelot - CS 13 108 - 87031 LIMOGES Cedex

09 69 37 00 33

ars-dd87-eaux@ars.sante.fr

### «EAU D'ALIMENTATION CONFORME AUX EXIGENCES DE QUALITÉ EN VIGUEUR POUR L'ENSEMBLE DES PARAMÈTRES MESURÉS».

Il peut cependant y avoir des constats d'eau colorée. Quelques explications...

Les problématiques d'eau colorée surviennent principalement dans 2 cas de figures :

- 1. Une casse ou des travaux ont eu lieu en amont du point de distribution, dans ce cas, de simples purges du réseau suffisent à «ramener» une eau claire.
- 2. Le problème d'eau colorée est intermittent et revient avec une fréquence plus ou moins variable. Dans ce cas, il s'agit vraisemblablement d'un problème de conduite corrodée. En effet, les conduites un peu anciennes peuvent présenter un décollement du biofilm à l'intérieur de celles-ci, à l'origine d'eau colorée au robinet de certains usagers.

Généralement, cette coloration ne fait l'objet d'aucune restriction d'usage d'eau car celle-ci ne représente aucun risque pour la santé des personnes. En cas de récurrence, des actions correctives sont mises en place par le syndicat : Installation de purges automatiques ou renouvellement du réseau.

Basé à AIXE SUR VIENNE, le syndicat VIENNE BRIANCE GORRE assure la production, l'acheminement et la distribution de l'eau potable.

C'est un **SERVICE PUBLIC** qui regroupe 60 communes.

Il a confié la gestion du réseau et notamment la facturation à un délégué, la société SE3R.

## Les **BONS GESTES** pour

**Baisser les consommations d'eau potable et réduire sa facture et  
Préserver la ressource face au changement climatique**



### INSTALLATION - PLOMBERIE



- Je répare ou je fais réparer toutes les fuites.
- J'inspecte et je surveille mon installation : je la protège contre le gel, je change les joints, je scelle les robinets...
- Je surveille qu'il n'y ait pas de fuite et au besoin je fais appel à un plombier.

jusqu'à 100 litres/jour perdus



### LAVAGE DES MAINS



- Je coupe l'eau pendant le savonnage.
- J'équipe les robinets de mitigeurs, de réducteurs de pression, de mousseurs ou d'aérateurs.
- Je récupère l'eau froide qui s'écoule en attendant l'eau chaude pour arroser les plantes ou laver les aliments.

jusqu'à 17 000 litres/an gagnés



### SALLE DE BAINS



- Je priviliege les douches au bain.
- Je coupe l'eau durant le savonnage.
- Je limite la durée des douches.
- Je m'équipe d'un pommeau hydro-économie.

jusqu'à 60 litres/douche gagnés



### SANITAIRES



- Je m'équipe d'un double réservoir, d'un Eco-sac, d'un Eco-poids, Eco-plaquettes...
- Si j'en ai la possibilité, je préfère un réservoir surmonté d'un lavabo.

jusqu'à 100 litres/jour gagnés



### CUISINE - BUANDERIE



- J'investis dans des appareils électro-ménagers (lave-linge et lave-vaisselle) économies. Je les fait tourner à pleine charge.
- Je priviliege le lavage en lave-vaisselle au lavage à la main.
- Je récupère l'eau qui coule inutilement avant l'arrivée de l'eau chaude.

jusqu'à 86 litres/jour gagnés



### JARDIN - VOITURE - PISCINE



- Je récupère l'eau de pluie pour l'arrosage des plantes et du jardin. Je priviliege l'arrosage aux heures les plus fraîches.
- J'entretenis ma piscine et je la couvre pour éviter l'évaporation.
- Je lave mon véhicule à la maison en coupant l'eau au maximum ou je le fais dans des stations de lavage équipées de recyclage d'eau.

jusqu'à 114 000 litres/an gagnés



3 allée Georges Cuvier - CS 90041 - 87700 AIXE SUR VIENNE - Tél. 05 55 70 33 32  
contact@synd-vbg-eaux.com  
www.synd-vbg-eaux.com  
du lundi au jeudi de 8h45 à 16h45 – vendredi de 8h45 à 15h45

Opération financée à 70% par :





# Tarification de l'eau potable



## Prix TTRC

au m<sup>3</sup> par agence de l'eau



2025	2,5691€	2,6113€
2024	2,4215€	2,5270€
2023	2,2811€	2,3866€
2022	2,1621€	2,2676€
2021	2,0992€	2,2047€
2020	2,0837€	2,1902€
2019	2,0606€	2,1661€
2018	2,0342€	2,1291€
2017	2,0273€	2,1222€

Au 1er Janvier 2025, la réforme des Agences de l'Eau est entrée en vigueur. Elle permet de répartir les coûts liés à la gestion durable de l'eau, de renforcer la préservations de la ressource.

Les redevances sont imposées par les agences de l'eau aux collectivités qui les répercutent aux usagers.


La redevance de lutte contre la pollution est remplacée par 2 nouvelles redevances pour l'eau potable :

• La redevance consommation (elle s'applique à l'ensemble des usagers exceptés les volumes utilisés pour l'abreuvement du bétail)

• La redevance performance des réseaux (elle s'applique aux collectivités qui la refacture aux usagers).

La redevance pour prélèvement sur la ressource est maintenue, son taux est en baisse de 11%.

Au global, cette réforme entraîne une hausse de + de 40% des taxes perçues par les agences de l'eau.

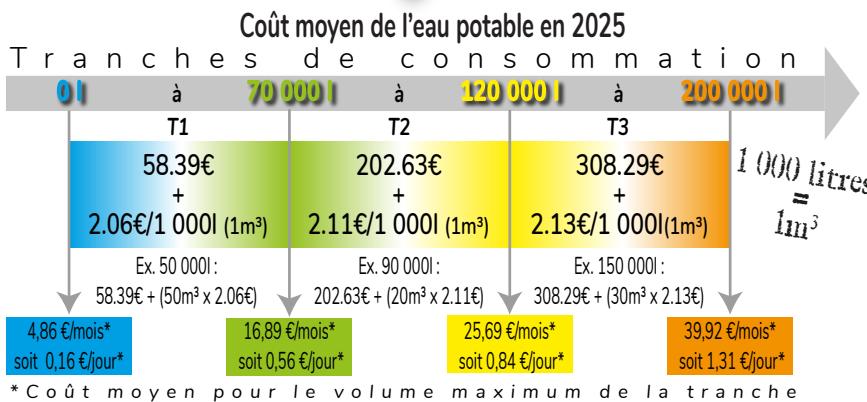

## Répartition d'une facture par agence de l'eau



2,5691 € TTRC  
LE M<sup>3</sup> EN 2025



2,6113 € TTRC  
LE M<sup>3</sup> EN 2025

39.24%

38.60%

22.22%

21.86%

15.38%

16.66%

9.41%

9.25%

8.55%

8.41%

5.21%

5.21%

## Répartition des coûts d'une facture d'eau potable entre VBG et son délégataire



Entretien du réseau  
Réparations casses,  
purges  
Energie  
Réactifs  
Personnel

Investissements

Maîtrise d'oeuvre / Marchés de travaux

Instruction des demandes  
de raccordements  
Fonctionnement du service

Gestion clientèle - Facturation